


ND

Перв. примен.


Справ. N°

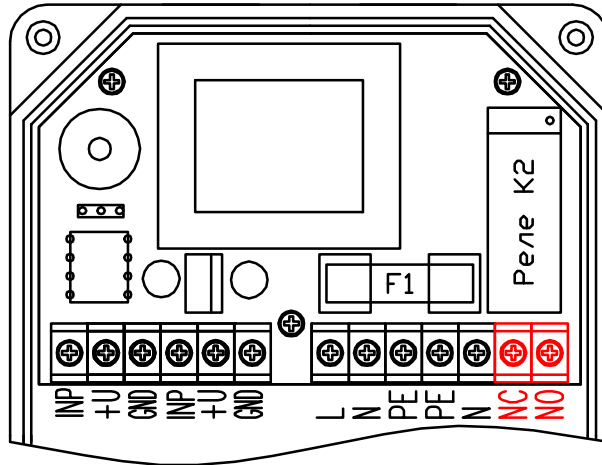

Питание внутренних цепей блока управления.

F1- сетевой предохранитель 0,25 А

Кнопка "сеть"

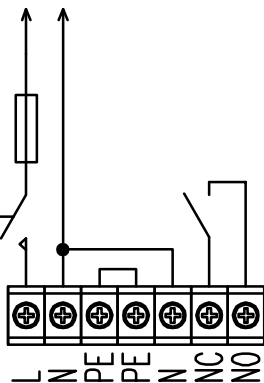

Реле К2

$U_{max}=250V$

$I_{max}=6A$

В нормальном состоянии контакты выходного реле К2 замкнуты.

При обнаружении протечки воды или при пропадании напряжения питания контакты выходного реле К2 разомкнуты.

Погр. и дата

Инв. дубл.

Взам. инв.

Погр. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Лист	N° докум.	Подпись	Дата
Разраб.	R			
Провер.	P			
Т.контр.	T			
D4	D44			
Н.контр.	N			
Утв.	U			

Блок управления.
Исполнение "С".
Исполнение для систем диспетчеризации.

Лит.	Масса	Масштаб
Лист L	Листов LV	

GIDROL  **СК**